

ГОСТ 17.2.4.06-90

УДК 502.3:006.354

Группа Т58

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**Охрана природы.
АТМОСФЕРА**

**Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от
стационарных источников загрязнения**

Nature protection. Atmosphere

Methods for determination of velocity and flowrate of gas-and-dust streams from stationary sources
of pollution

МКС 13.040.40

ОКСТУ 0017

Дата введения с 01.01.1991

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого машиностроения СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета
СССР по охране природы от 3.07.90 № 27

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела, пункта
ГОСТ 10-88	1
ГОСТ 12.1.019-79	6.1
ГОСТ 12.2.032-78	6.2
ГОСТ 12.2.033-78	6.2
ГОСТ 12.2.062-81	6.2
ГОСТ 166-89	1
ГОСТ 3399-76	1
ГОСТ 5962-67	1
ГОСТ 7502-98	1
ГОСТ 18599-2001	1
ГОСТ 28498-90	1
МИ 1317-86	4.5


5. ИЗДАНИЕ (июль 2003 г.) с Поправкой (ИУС 8-91)

Настоящий стандарт устанавливает методы определения скорости и объемного расхода газопылевых потоков (далее - газов), отходящих от стационарных источников загрязнения в газоходах и вентиляционных системах со скоростью не менее 4 м/с.

1. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, РЕАКТИВЫ, ОБОРУДОВАНИЕ

Трубки напорные конструкции НИИОГАЗ (черт. 1).

Напорная трубка конструкции НИИОГАЗ

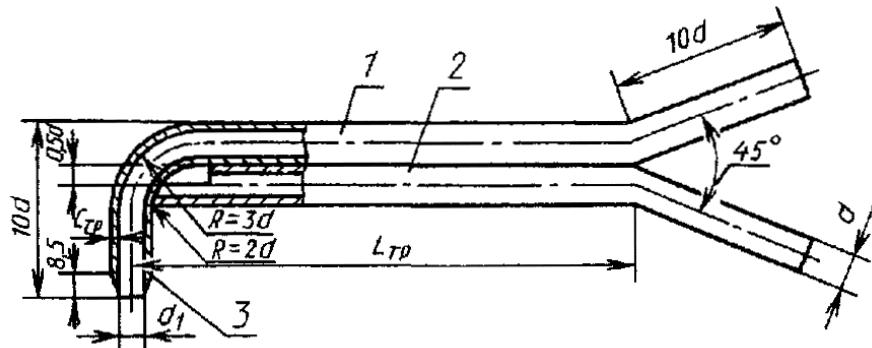

1, 2 - полости для измерения полного и статического давления; 3 - наконечник трубы

Черт. 1

Микроманометры типа ММН-2400(5)-1,0 класса точности 1,0.

Термометр стеклянный технический по ГОСТ 28498.

Барометр класса точности не ниже 1,0.

Штангенциркуль по ГОСТ 166.

Нутромер микрометрический по ГОСТ 10.

Рулетка металлическая по ГОСТ 7502.

Спирт этиловый по ГОСТ 5962*, раствор плотностью 0,8095 г/см³.

Трубки медицинские резиновые типа 1 по ГОСТ 3399 или полиэтиленовые по ГОСТ 18599.

Напорные трубы должны иметь свидетельство о метрологической аттестации.

Допускается применять другие средства измерений с метрологическими характеристиками, обеспечивающими требуемую точность измерений.


* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51652-2000.

2. ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. Измерения проводят при установившемся движении потока газа.

Измерительное сечение следует выбирать на прямом участке газохода на достаточном расстоянии от мест, где изменяется направление потока газа (колена, отводы и т.д.) или площадь поперечного сечения газохода (задвижки, дросселирующие устройства и т.д.).


2.2. Отрезок прямого участка газохода до измерительного сечения должен быть длиннее отрезка за измерительным сечением (черт. 2); отношение длин отрезков газохода до измерительного сечения и за ним устанавливается согласно черт. 3.

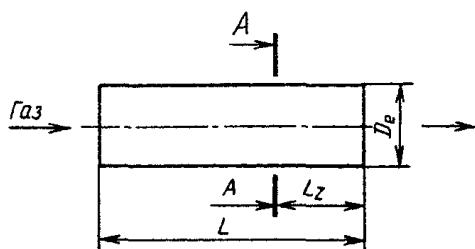

L - длина прямого участка газохода, кратная D_e; A-A - измерительное сечение;

L_z - длина прямого участка газохода за измерительным сечением, кратная D_e

Черт. 2

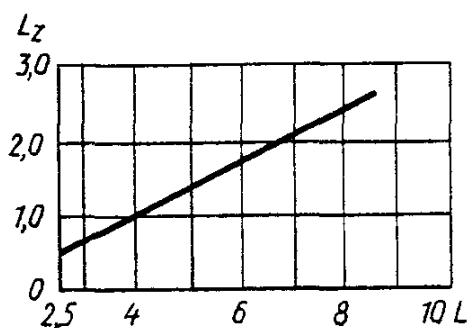


Черт. 3

2.3. Минимальная длина прямого участка газохода (L) должна составлять не менее 4-5 эквивалентных диаметров (D_e); если условие минимальной длины не может быть обеспечено, то следует увеличить количество точек измерений в два раза.

2.4. Собирают измерительную схему (черт. 4), при этом полости полного давления присоединяют к штуцеру микроманометра со знаком «+», а статического давления - к штуцеру со знаком «-».

Схема установки приборов в газоходе

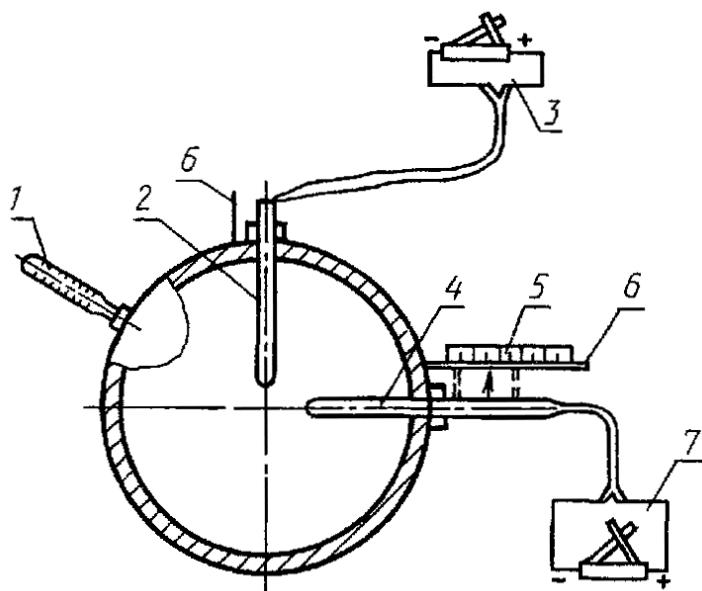

1 - термометр; 2, 4 - контрольная и рабочая напорные трубы,
3, 7 - микроманометры для измерений динамического давления в контрольной и рабочих
точках; 5 - линейка; 6 - стальной пруток

Черт. 4

Входные отверстия для измерений внутри газохода (фланцы, штуцера, термометрические гильзы и т.д.) в месте измерений должны быть выполнены таким образом, чтобы как можно меньше были нарушены поверхностные слои газохода (теплоизоляция, антикоррозийное покрытие и т.д.) и не было утечки газа или подсоса воздуха.

Определяют количество точек измерения n .


2.5. Площадь измерительного сечения условно делят на составные равновеликие площадки, в центрах которых находятся точки измерения.

2.5.1. Площадь поперечного сечения газохода круглого сечения условно делят на равновеликие кольца и четыре равновеликих сектора (черт. 5). Точки измерения находятся на

двух взаимно перпендикулярных прямых, пересекающихся в центре измерительного сечения. Расстояние a_i от внутренней стенки газохода до точки измерения n_\varnothing в процентах от диаметра вычисляют по формуле

$$a_i = k_i \cdot D \cdot 10^{-2}, \quad (1)$$

где i - порядковый номер точки измерения;
 k_i - коэффициент, определяемый по табл. 2.

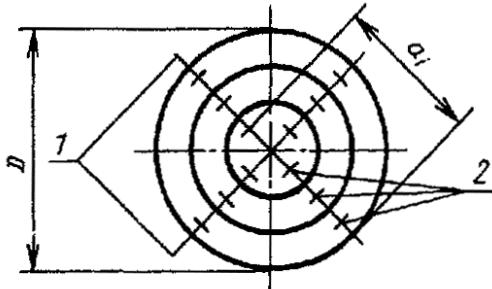

Для $n = 12$, $n_\varnothing = 6$
1 - линии измерения; 2 - точки измерения


Черт. 5

2.5.2. Площадь поперечного сечения газохода прямоугольного или квадратного сечения условно делят на геометрические подобные равновеликие составные площадки (черт. 6). Точки измерения находятся в центрах тяжести равновеликих площадок, прямоугольные координаты которых по отношению к внутренней стенке газохода вычисляют по формулам:

$$A_i = A \frac{2i_A - 1}{2n_A}, \quad (2)$$

$$B_i = B \frac{2i_B - 1}{2n_B}, \quad (3)$$

где i_A, i_B - порядковый номер точки измерения на линии измерения;
 n_A, n_B - количество точек измерения на одной линии измерения.

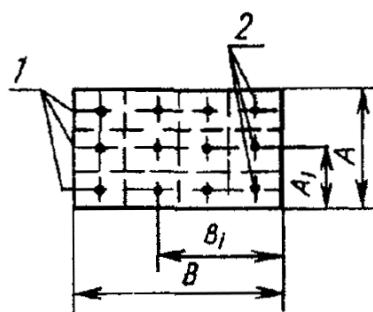

Для $n = 12$, $n_A = 3$, $n_B = 4$
1 - линии измерения; 2 - точки измерения

Черт. 6

2.6. Количество точек измерения в измерительном сечении должно соответствовать указанному в табл. 1. При этом эквивалентный диаметр круглого сечения равен его внутреннему диаметру (D), а для газохода прямоугольного сечения его вычисляют по формуле

$$D_e = \frac{2A \cdot B}{A + B}, \quad (4)$$

где A, B - внутренние размеры газохода прямоугольного сечения, м.

Таблица 1

D или D_e , мм	$\frac{L}{D}$ или $\frac{L}{D_e}$	Количество точек измерения n в сечении				
		круглом		прямоугольном сечении при соотношении сторон $A \times B$		
		от 1×1 до 1×1,6	св. 1×1,6 до 1×2,5	св. 1×2,5		
n	n_{\emptyset}	$n_A \times n_B = n$				
До 200	Св. 5,5	1	1	1×1 = 1	1×2 = 2	1×3 = 3
	От 4 до 5,5 включ.	-	-	2×2 = 4	2×2 = 4	2×3 = 6
От 200 до 900 включ.	Св. 5,5	1	1	1×1 = 1	1×2 = 2	1×3 = 3
	От 4 до 5,5 включ.	2	2	2×2 = 4	2×2 = 4	2×3 = 6
	От. 2,5 до 4 включ.	-	-	2×4 = 8	2×4 = 8	2×5 = 10
Св. 500 до 900 включ.	Св. 5,5	4	2	2×2 = 4	2×2 = 4	2×3 = 6
	От 4 до 5,5 включ,	8	4	2×4 = 8	2×4 = 8	2×5 = 10
	От 2,5 до 4 включ.	12	6	3×4 = 12	3×5 = 15	3×5 = 15
Св. 900 до 1400 включ.	Св. 5,5	8	4	2×4 = 8	2×4 = 8	2×5 = 10
	От 4 до 5,5 включ.	12	6	3×4 = 12	3×5 = 15	3×5 = 15
	От 2,5 до 4 включ.	16	8	4×4 = 16	3×6 = 18	3×6 = 18
	До 2,5	20	10	4×6 = 24	3×8 = 24	3×8 = 24
Св. 1400 до 2000 включ.	Св. 5,5	12	6	3×4 = 12	3×5 = 15	3×5 = 15
	От 4 до 5,5 включ.	16	8	4×4 = 16	3×6 = 18	3×6 = 18
	От 2,5 до 4 включ.	-	-	4×5 = 20	4×5 = 20	3×7 = 21
	До 2,5	-	-	4×7 = 28	4×7 = 28	3×10 = 30
Св. 2000 до 2700 включ.	Св. 5,5	16	8	4×4 = 16	3×6 = 18	3×6 = 18
	От 4 до 5,5 включ.	20	10	4×5 = 20	4×5 = 20	3×7 = 21
	От 2,5 до 4 включ.	24	12	4×6 = 24	4×6 = 24	3×8 = 24
	До 2,5	28	14	4×8 = 32	4×8 = 32	4×11 = 44
Св. 2700 до 3500 включ.	Св. 5,5	20	10	4×5 = 20	4×5 = 20	3×7 = 21
	От 4 до 5,5 включ.	24	12	4×6 = 24	4×6 = 24	3×8 = 24
	От 2,5 до 4 включ.	28	14	4×7 = 28	4×7 = 28	4×7 = 28
	До 2,5	32	16	4×10 = 40	4×10 = 40	4×10 = 40
Св. 3500	Св. 5,5	24	12	4×6 = 24	4×6 = 24	3×8 = 24
	От 4 до 5,5 включ.	28	14	4×7 = 28	4×7 = 28	4×7 = 28
	От 2,5 до 4 включ.	32	16	4×8 = 32	4×8 = 32	4×8 = 32
	До 2,5	36	18	4×11 = 44	4×11 = 44	4×11 = 44

Таблица 2

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Скорость (v) в м/с и расход газов определяют методом измерения динамического давления газа (P_d)

$$P_d = P_n - P_{st}, \quad (5)$$

где P_n - полное давление газа, Па;

P_{st} - статическое давление газа, Па;

и последующего расчета скорости газа по формуле

$$v = \sqrt{\frac{2P_d}{\rho}}, \quad (6)$$

где ρ - плотность газа при рабочих условиях, кг/м³.

3.2. Динамическое давление газа вычисляют по формуле

$$P_d = p \cdot \beta \cdot K_t, \quad (7)$$

где p - отсчет по шкале микроманометра, Па;

β - коэффициент, зависящий от угла наклона измерительной трубы микроманометра;

K_t - коэффициент напорной трубы, определяемый при ее метрологической аттестации*.

*Для напорных трубок конструкции НИИОГАЗ K_t равен 0,55-0,6.

3.3. Определение объемного расхода газа

3.3.1. Объемный расход газа (V), определяемый посредством средней скорости газа (\bar{v}), вычисляют по формуле

$$V = \bar{v} \cdot s, \quad (8)$$

где s - площадь измерительного сечения газохода, м².

3.3.2. При выполнении измерений одну напорную трубку устанавливают в контрольной точке на расстоянии 30-100 мм от оси газохода. Рабочую напорную трубку перемещают по линии измерения, последовательно устанавливая в точках измерения с погрешностью, не превышающей ± 2 мм, при этом наконечники напорных трубок должны быть направлены навстречу газовому потоку. Измерения давления обеими трубками производят одновременно. Результаты измерений фиксируются в журнале, форма которого приведена в приложении 1. В каждой точке необходимо выполнить не менее трех измерений динамического давления; по результатам измерений определяется среднее динамическое давление для данной точки измерения.

При проведении измерений необходимо следить за отсутствием отложений пыли на напорных трубках.

3.3.3. Одновременно измеряют температуру газа и разрежение (давление) в газоходе, а также атмосферное давление воздуха.

3.4. Определение площади измерительного сечения

3.4.1. Измеряют внутренние размеры газохода микрометрическим нутрометром. При наличии внутри газохода поверхностных слоев в качестве расчетного сечения принимают действительно свободное сечение.

3.4.2. При невозможности непосредственного измерения внутренних размеров допускается определять размеры измерительного сечения измерением наружных размеров газохода и толщины его стенки. Измерения необходимо проводить измерительной рулеткой. Толщину стенок измеряют штангенциркулем.

3.4.3. Для газохода круглого сечения диаметр измеряют не менее четырех раз с приблизительно равными углами между измерительными диаметрами. Если разность результатов измерений более 1%, число измерений удваивают. Диаметр газохода определяют как среднее арифметическое всех измерений.

3.4.4. Для газохода прямоугольного сечения ширину и высоту измеряют на каждой измерительной горизонтали и вертикали. Если разность результатов более 1%, число измерений удваивают. Ширину и высоту газохода принимают равными среднеарифметическому значению измерений соответствующих величин.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. Динамическое давление газа в i -й точке измерения (P_{di}) вычисляют по формуле (7).

4.2. Плотность газа при рабочих условиях вычисляют по формуле

$$\rho = 2,695 \rho_n \frac{P_a + P_{ct}}{273 + t}, \quad (9)$$

где ρ_n - плотность газа при нормальных условиях, кг/м³;

t - температура газа в газоходе, °С;

P_a - атмосферное давление воздуха, кПа.

4.3. Плотность газа, состоящего из j компонентов, при нормальных условиях вычисляют по формуле

$$\rho_N = \frac{1}{100} \sum_j \frac{m_j \cdot \Omega_j}{22,4}, \quad (10)$$

где m_j - значения молекулярной массы j -го компонента газовой смеси;

Ω_j - объемная доля j -го компонента газовой смеси, %;

22,4 - мольный объем при нормальных условиях, м³/к·моль.

Если известны плотности компонентов газовой смеси при нормальных условиях (ρ_{N_j}), то плотность газовой смеси вычисляют по формуле

$$\rho = \sum_j \frac{\rho_{N_j} \cdot \Omega_j}{100}. \quad (11)$$

Для приближенных расчетов плотность дымовых газов принимают равной плотности воздуха ($\rho = 1,29$ кг/м³).

4.4. Среднюю скорость газового потока вычисляют по формуле

$$\bar{v} = \alpha \sqrt{\frac{2P_{dk}}{\rho}}, \quad (12)$$

где α - коэффициент поля скоростей в измерительном сечении;

P_{dk} - динамическое давление в контрольной точке измерительного сечения, Па.

4.4.1. Коэффициент поля скоростей (α) вычисляют по формуле

$$\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sqrt{\frac{P_{di}}{P_{dk}}}, \quad (13)$$

4.5. Результаты измерений оформляют в соответствии с МИ 1317.

5. ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ И РАСХОДА

5.1. В общем случае погрешность определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения включает в себя:

погрешность измерения динамического давления газа, его температуры и атмосферного давления воздуха;

погрешность определения коэффициента напорных трубок;

погрешность от угла наклона оси рабочей напорной трубы φ к оси потока;

погрешность от загрузки измерительного сечения напорными трубками;

погрешность от неточности установки рабочей напорной трубы в точках измерений;

погрешность осреднения скорости;

погрешность определения площади измерительного сечения.

5.2. Максимальная погрешность с доверительной вероятностью 95% не должна превышать удвоенного среднеквадратического отклонения

$$\delta = \pm 2\sigma, \quad (14)$$

где δ - максимальная погрешность, т.е. максимальное отклонение от среднего значения в произвольном ряду независимых измерений, равных по точности;

σ - среднеквадратическое отклонение.

5.3. Относительное среднеквадратическое отклонение скорости в i -й точке измерений вычисляют по формуле

$$\frac{\sigma_{v_i}}{v_i} = \sqrt{\frac{1}{4} \left(\frac{\sigma_{P_d}}{P_d} \right)^2 + \frac{1}{4} \left(\frac{\sigma_{P_a}}{P_a} \right)^2 + \frac{1}{4} \left(\frac{\sigma_t}{t} \right)^2 + \frac{1}{4} \left(\frac{\sigma_{K_t}}{K_t} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_\phi}{v_i} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_b}{v_i} \right)^2}, \quad (15)$$

где $\frac{\sigma_{P_d}}{P_d}, \frac{\sigma_{P_a}}{P_a}, \frac{\sigma_t}{t}$ - относительные среднеквадратические отклонения показаний микроманометра, барометра и термометра соответственно;

$\frac{\sigma_{K_t}}{K_t}$ - относительное среднеквадратическое отклонение коэффициента напорных трубок;

$\frac{\sigma_\phi}{v}$ - относительное среднеквадратическое отклонение, определяемое погрешностью от наклона оси напорной трубы к оси потока;

$\frac{\sigma_b}{v_i}$ - относительное среднеквадратическое отклонение, определяемое с погрешностью от

загрузки измерительного сечения напорными трубками.

5.4. Относительное среднеквадратическое отклонение средней в измерительном сечении скорости вычисляют по формуле

$$\frac{\sigma_v}{v} = \sqrt{\left(\frac{\sigma v_i}{v_i}\right)^2 \left(\frac{\sigma_i}{v_i}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_e}{v_i}\right)^2}, \quad (16)$$

где $\frac{\sigma v_i}{v_i}$ - относительное среднеквадратическое отклонение, определяемое погрешностью осреднения скорости;

$\frac{\sigma_e}{v_i}$ - относительное среднеквадратическое отклонение, определяемое погрешностью от неточности установки рабочей напорной трубы в точках измерения.

5.5. Относительное среднеквадратическое отклонение расхода газов вычисляют по формуле

$$\frac{\sigma_V}{V} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_v}{v}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_S}{S}\right)^2}, \quad (17)$$

где $\frac{\sigma_S}{S}$ - относительное среднеквадратическое отклонение определения площади.

5.6. Оценка составляющих погрешности определения скорости и расхода

5.6.11. Среднеквадратические отклонения результатов измерения динамического давления (σ), атмосферного давления (σ_{P_a}) и температуры газов (σ_t) в зависимости от показаний микроманометра, барометра и термометра волях длины их шкалы приведены в табл. 3.

Таблица 3

Показания приборов, доли длины шкалы	$\sigma_{P_d}, \sigma_{P_a}, \sigma_t$ для приборов класса точности	
	1,0	0,5
1,00	$\pm 0,5$	$\pm 0,25$
0,75	$\pm 0,7$	$\pm 0,35$
0,50	$\pm 1,0$	$\pm 0,50$
0,25	$\pm 2,0$	$\pm 1,00$
0,10	$\pm 5,0$	$\pm 2,50$
0,05	$\pm 10,0$	$\pm 5,00$

5.6.2. Погрешность определения коэффициента напорной трубы (σ_{K_t}) указывают в свидетельстве о метрологической аттестации.

5.6.3. Для уменьшения погрешности от угла наклона оси рабочей напорной трубы к оси потока необходимо повернуть и зафиксировать трубку таким образом, чтобы показания микроманометра были максимальны.

В общем случае, если $\varphi \leq 5^\circ$, то $\frac{\sigma_\phi}{v_i} = 0,02$.

5.6.4. Погрешность от загрузки измерительного сечения напорными трубками зависит от

площади измерительного сечения и площади сечения наконечника напорной трубы (S_{tp}).

При $\frac{S_{tp}}{S}$ не более 1 % погрешностью от загрузки измерительного сечения пренебрегают. В остальных случаях исключают указанную погрешность введением в результат измерения поправки, вычисляемой по формуле

$$P'_d = P_d \left(1 - 2,1 \frac{S_{tp}}{S} \right), \quad (18)$$

где P'_d - динамическое давление с учетом поправки, Па;

S_{tp} - площадь сечения наконечника напорной трубы, м².

5.6.5. Погрешностью от неточности установки рабочей напорной трубы в точках измерений при выполнении требований п. 3.3.2 пренебрегают.

5.6.6. Погрешность осреднения скорости, обусловленная неравномерностью распределения поля скоростей в измерительном сечении, приведена в табл. 4.

Таблица 4

Форма измерительного сечения	n	Погрешность осреднения скорости, %, при расстоянии от места возмущения потока до измерительного сечения в эквивалентных диаметрах $\frac{\alpha - \alpha_z}{D_e}$				
		1	2	3	5	6
Круг	4	20	16	12	6	3
	8	16	12	10	5	2
	12	12	8	6	3	2
Прямоугольник	4	24	20	15	8	4
	16	12	8	6	3	2

5.6.7. Погрешность определения площади измерительного сечения

5.6.7.1. При непосредственном измерении внутреннего диаметра газохода относительное среднеквадратическое отклонение площади измерительного сечения вычисляют по формуле

$$\frac{\sigma_S}{S} = \frac{2\sigma_{D_e}}{D_e}, \quad (19)$$

где σ_{D_e} - среднеквадратическое отклонение эквивалентного диаметра газохода.

5.6.7.2. При измерении наружного периметра газохода и толщины стенки относительное среднеквадратическое отклонение площади измерительного сечения вычисляют по формуле

$$\frac{\sigma_S}{S} = \frac{4}{D_e - 2b} \sqrt{\frac{1}{4} \sigma_{D_e}^2 + \sigma_b^2}, \quad (20)$$

где b - толщина стенки, м;

σ_b - среднеквадратическое отклонение измерения толщины стенки

Пример расчета погрешности определения скорости и расхода газа приведен в приложении 2.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Эксплуатация электроприборов и электроустановок, используемых в процессе проведения измерений, должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.019, правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Госэнергонадзором.

6.2. Расположение и организация рабочих мест при проведении работ должны выполняться в соответствие с ГОСТ 12.2032 и ГОСТ 12.2.033. Площадки для проведения работ должны быть ограждены перилами и бортовыми листами в соответствии со строительными нормами и правилами, утвержденными Госстроем СССР

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

ФОРМА ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ГАЗОВ

Предприятие _____ Температура газа в газоходе, °C _____
 Дата измерения _____ Разрежение (давление) в газоходе Па (мм вод. ст.) _____
 Место измерений _____ Атмосферное давление воздуха, Па (мм рт. ст.) _____
 Плотность газа при рабочих условиях, кг/м³ _____

Время измерения	Номер измерения	Показания шкалы микроманометра, мм	Коэффициент напорной трубы	Коэффициент наклонной трубы микроманометра	Динамическое давление, мм вод. ст. (Па)	Скорость газа, м/с
Контрольная точка измерения						
<i>i</i> -е точки измерения						
1						
2						
3						

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

ПРИМЕР РАСЧЕТА ПОГРЕШНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ И РАСХОДА ГАЗА*

* В примере приведены типичные для предусмотренных в настоящей методике условий, и средств измерений значения погрешности при определении скорости и расхода газов. Однако их нельзя распространять на все случаи измерений. Предполагается, что коррекция систематических погрешностей не проводилась, а сочетание случайных и систематических погрешностей можно рассматривать как случайное.

1. Погрешность измерения местной скорости

1.1. Относительное среднеквадратическое отклонение градуировки напорной трубы.

Погрешность градуировки напорной трубы, определенная в результате ее аттестации, составляет ±2%.

$$\text{В соответствии с разд. 5 } \frac{\sigma K_t}{K_t} = 0,01 .$$

1.2. Относительные среднеквадратические отклонения показаний микроманометра, термометра и барометра класса 1,0 в верхней части диапазона измерений

$$\frac{\sigma_{P_d}}{P_d} = \frac{\sigma_{P_a}}{P_a} = \frac{\sigma_t}{t} = 0,005 .$$

1.3. Относительное среднеквадратическое отклонение, определяемое погрешностью загрузки измерительного сечения напорными трубками $\frac{\sigma_b}{v_i} = 0,005$ при $\frac{S_{tp}}{S} \cdot 100 < 1\%$ или при

введении в результат измерений поправки по формуле (18).

Тогда относительное среднеквадратическое отклонение определения скорости в *i*-й точке измерения

$$\sigma_{v_i} = \sqrt{\frac{1}{4} \cdot 0,005^2 + \frac{1}{4} \cdot 0,005^2 + \frac{1}{4} \cdot 0,005^2 + \frac{1}{4} \cdot 0,01^2 + 0,005^2} \cong 0,02 .$$

2. Погрешность определения средней по сечению газохода скорости

2.1. Среднеквадратическое отклонение осреднения скорости

$$\frac{\sigma_i}{\bar{v}} = 0,01$$

2.2. Относительное среднеквадратическое отклонение средней скорости

$$\frac{\sigma_{\bar{v}}}{\bar{v}} = \sqrt{0,02^2 + 0,01^2} \cong 0,022.$$

3. Погрешность определения расхода

3.1. Среднеквадратическое отклонение площади измерительного сечения

$$\frac{\sigma_s}{S} = 0,02.$$

Относительное среднеквадратическое отклонение определения расхода

$$\frac{\sigma_V}{V} = \sqrt{0,022^2 + 0,02^2} \cong 0,03.$$

Таким образом, для приведенных в примере условий при определении скорости газа в i -ой точке измерения, средней скорости и расхода газа среднеквадратическое отклонение и максимальная погрешность с доверительной вероятностью 95% составят соответственно:

0,020 и $\pm 4,0\%$

0,022 $\pm 4,4\%$

0,030 $\pm 6,0\%$